

Технічний паспорт

Кабельростр LCIS 60, 6 м, C30 A4

Артикули: 6207210



Кабельростр із висотою борта 60 мм, приварені перекладини з профілю C30, відкриті догори. Закручена, перфорована бічна поперечина для укріплення та захисту ребра. Закріплення на кронштейні відбувається за допомогою затискачів типу LKS 40. Розмір шліца перекладини становить 16,5 мм, підходить скоба типу 2056. Затухання магнітного поля від впливу екрана без кришки 10 дБ, із кришкою – 15 дБ.



A4	Сталь, нержавіюча 1,4571
2B	чистий, додатково оброблений

Основні дані

Артикули	6207210
Позначення 1	Кабельростр
Позначення 2	перфорований, зварний
Виробник	OBO
Розмір	60x600x6000
Колір	нержавіюча сталь
Матеріал	Сталь, нержавіюча 1,4571
Покриття	чистий, додатково оброблений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	6
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	354 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	18,8673 кг COe / 1 Метр


Технічний паспорт

Кабельростр LCIS 60, 6 м, C30 A4

Артикули: 6207210



Розміри

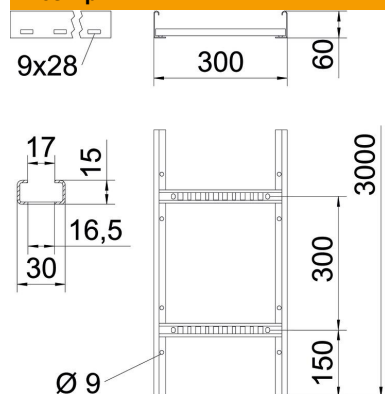

Довжина	6 000 mm
Ширина	600 mm
Висота	60 mm
Розмір В	600 mm
Розмір паза рами	16,50

Технічні характеристики

Конструкція рам	Перфорований профіль
Конструкція з боковим профілем	плаский профіль
Кріплення перекладини	зварений
Збереження функцій	ні
Корисний перетин	240 cm ²
Корисний перетин	24000 mm ²
Нержавіюча сталь, протравлена	так
Бічний отвір	так
Відстань між рейками	300 mm
Конструкція для великих відстаней	ні
Товщина перекладинки	1,5 mm

Технічний паспорт


Кабельростр LCIS 60, 6 м, C30 A4

Артикули: 6207210



Навантаження

мін. придатні відстані між опорами	1,5 m
макс. придатні відстані між опорами	4 m
Відстань опору 1,5 м	3,3 kN/m
Відстань опору 2,0 м	2 kN/m
Відстань опору 2,5 м	1,3 kN/m
Відстань опору 3,0 м	1 kN/m
Відстань опору 3,5 м	0,78 kN/m
Відстань опору 4,0 м	0,4 kN/m

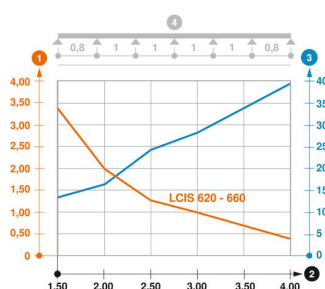

Діаграма навантаження, кабельростр типу LCIS 60

- 1 Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування
 - 2 Розмір підтримки у мм
 - 3 Кут поперечини в мм при дозовлених значеннях кН/м
 - 4 Схема навантаження при випробуванні
- Крива навантаження на кабельний лоток/кабельростр шириною в мм
- Крива прогинання бокової стінки на кожну відстань між опорами