


Технічний паспорт

Кабельний лоток SKS-Magic® 85, неперфорований FT

Артикули: 6059789

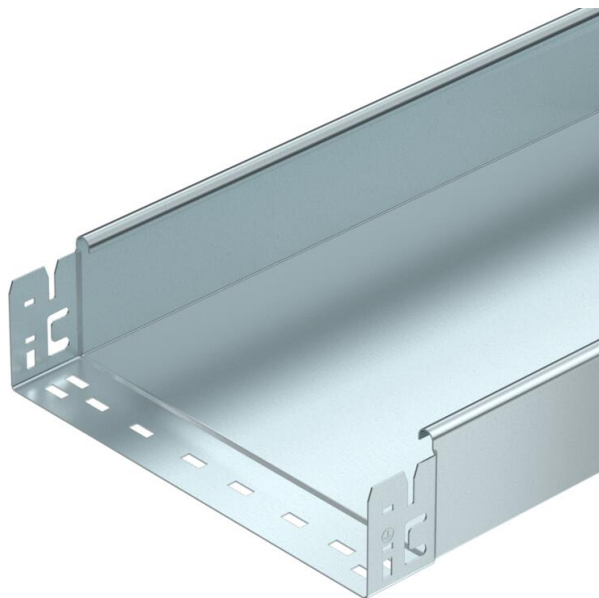

Неперфорований кабельний лоток із вбудованою системою швидкого кріплення. Корисна довжина кабельного лотка становить 3.000 мм. Суцільне зрівнювання потенціалів здійснюється без додаткових конструктивних елементів.



St

Сталь

FT

гарячецинкований

Основні дані

Артикули	6059789
Тип	SKSMU 850 FT
Позначення 1	Кабельний лоток SKSMU
Позначення 2	неперфоров., швидке з'єднання
Виробник	OBO
Розмір	85x500x3050
Колір	ржаво-червоний
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу UK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	848,721 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.
Вуглецевий слід CO2 (GWP) від колиски до воріт	18,4555 кг COe / 1 Метр


Технічний паспорт

Кабельний лоток SKS-Magic® 85, неперфорований FT



Артикули: 6059789

Розміри

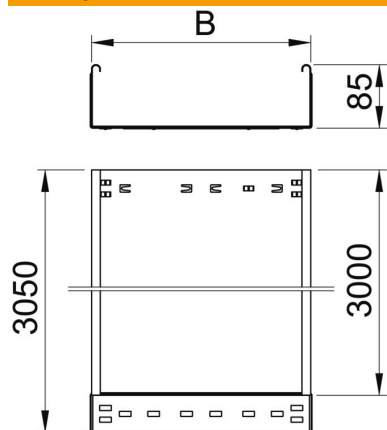

Довжина	3 050 mm
Ширина	500 mm
Висота	85 mm
Товщина	1,5 mm
Розмір B	500 mm

Технічні характеристики

Конструкція з'єднання	вбудований з'єднувач
Тип кріплення монтажної системи	Підлога Стеля Стіна
Лотків	ні
Збереження функцій з кришкою	ні
Монтажний отвір в підлозі	ні
схема розташування отворів NATO	ні
Корисний перетин	423 cm ²
Корисний перетин	42300 mm ²
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Бічний отвір	ні
Конструкція для великих відстаней	ні
Тип випробування на навантаження згідно з IEC 61537	Тип II
Робоча довжина	3000 mm
Тип з'єднувача системи кабельних опор	Кріплення шляхом заціпунання

Технічний паспорт


Кабельний лоток SKS-Magic® 85, неперфорований FT

Артикули: 6059789



Навантаження

мін. придатні відстані між опорами	1,5 m
макс. придатні відстані між опорами	3 m
Відстань опору 1,5 м	2,8 kN/m
Відстань опору 2,0 м	2,25 kN/m
Відстань опору 2,5 м	1,5 kN/m
Відстань опору 3,0 м	0,75 kN/m

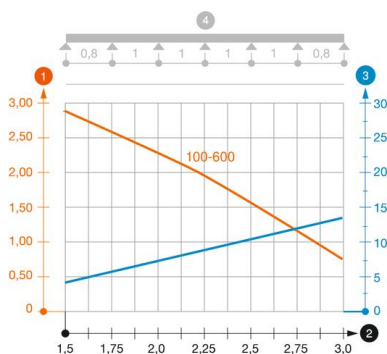

Діаграма навантаження, кабельний лоток типу SKSMU 85

- 1 Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування
 - 2 Розмір підтримки у мм
 - 3 Кут поперечини в мм при дозволених значеннях кН/м
 - 4 Схема навантаження при випробуванні
- Крива навантаження на кабельний лоток/кабельростр шириною в мм
 - Крива прогинання бокової стінки на кожну відстань між опорами