


Технічний паспорт

Кабельростр для великих відстаней WKLG 110 FT

Артикули: 6311075

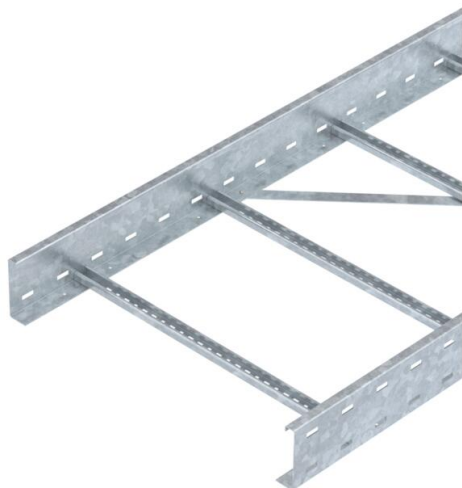

Кабельростр для великих відстаней з перфорованою бічною поперечною з висотою борта 110 мм. Кріплення кабелів і проводів затискними скобами типу 2056.

Повздовжній з'єднувач WRVL 110 слід замовляти окремо.
Затухання магнітного поля від впливу екрана без кришки 10 дБ, із кришкою – 15 дБ.



St

Сталь

FT

гарячецинкований

Основні дані

Артикули	6311075
Позначення 1	Кабельростр для вел. відстаней
Позначення 2	бічна перфорація
Виробник	OBO
Розмір	110x600x6000
Колір	ржаво-червоний
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	6
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	686,6 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	15,4613 кг COe / 1 Метр


Технічний паспорт

Кабельростр для великих відстаней WKLG 110 FT

Артикули: 6311075



Розміри

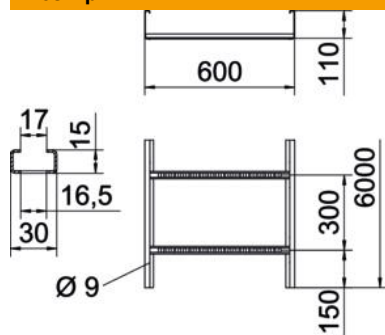

Габаритний розмір	110 x 600
Довжина	6 000 mm
Ширина	600 mm
Висота	110 mm
Розмір B	600 mm
Розмір L	6 000 mm
Розмір паза рами	17,00

Технічні характеристики

Конструкція рам	Перфорований профіль
Конструкція з боковим профілем	Профіль відкритий
Збереження функцій	ні
Корисний перетин	566 cm ²
Корисний перетин	56600 mm ²
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Бічний отвір	так
Конструкція для великих відстаней	так
Товщина перекладинки	2 mm

Технічний паспорт


Кабельростр для великих відстаней WKLG 110 FT

Артикули: 6311075



Навантаження

мін. придатні відстані між опорами	3 m
макс. придатні відстані між опорами	7 m
Відстань опору 3,0 м	2,9 kN/m
Відстань опору 3,5 м	2,48 kN/m
Відстань опору 4,0 м	2,1 kN/m
Відстань опору 4,5 м	1,78 kN/m
Відстань опору 5,0 м	1,5 kN/m
Відстань опору 6,0 м	1 kN/m
Відстань опору 7,0 м	0,7 kN/m

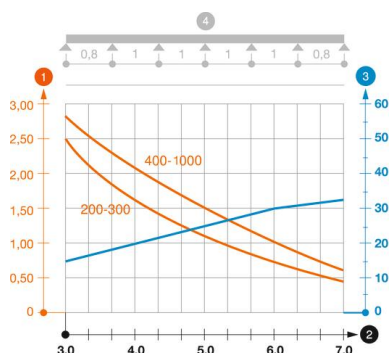

Діаграма навантаження, кабельростр для великих відстаней типу WKLG 110

- 1 Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування
- 2 Розмір підтримки у мм
- 3 Кут поперечини в мм при дозволених значеннях кН/м
- 4 Схема навантаження при випробуванні
- Крива навантаження на кабельний лоток/кабельростр шириною в мм
- Крива прогинання бокової стінки на кожну відстань між опорами